

ПАСПОРТ № 210**Общественное здание****1. Информация об объекте**

Наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ДС № 11 "Колокольчик"

Тип объекта **И другие объекты образования и науки**

Место нахождения (адрес) **Брюховецкий р-н ст-ца. Брюховецкая улица Олега Кошевого 66**

Форма собственности объекта **Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **заведующая Кучман Светлана Николаевна**
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право безвозмездного пользования**
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	O, C, K	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Автостоянка					
Количество мест для транспорта инвалидов	K, O, C, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-	K	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4;	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

колясок размером 6,0 х 3,6 м.	K, O	не более 50 м.	рис. Д.6	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание		п. 4.2.2		Соответствует
Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	K, O, C, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	K, O, C, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	K	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	K	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	K	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	K	наличие	п. 4.1.3	Наличие
Ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует
Продольный уклон пути движения	K	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует
Высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует
Вход				
Лестница на входе наружная				
Поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие
Поручни на высоте	O, C	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует
Высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	п. 4.1.12	Наличие
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует
Уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует

Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 м. 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	K, O	наличие	п. 4.1.15	Наличие
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	K, O	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие
Поручни пандуса (на высоте)	O	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (на высоте)	K	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	K	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется
Входнаяплощадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	K	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	K	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	п. 5.1.3	Наличие
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 5.1.5	Наличие
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 5.1.5	Наличие

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стene, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	C	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	C	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	п. 5.2.9	Наличие	
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	п. 5.2.15	Наличие	
Поручни на высоте	O, C	90 см.	п. 5.2.15	Наличие	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	п. 5.2.16	Наличие	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	п. 5.2.10	Наличие	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Зона оказания услуги					
Предприятия питания					

Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует
Секция стойки бара ширина 1,6 м, высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется
Обслуживание в кабине				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Стол с высокой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие
Размер кабинны (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует
Ширина двери кабинны	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие

ручики) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	K, C, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	C, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется
Речевые информаторы	У, Г	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации				

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+


4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	Г
Х	X		X		

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

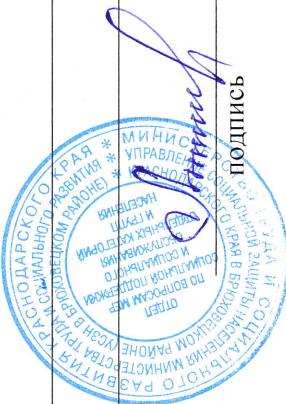

«10» октября 2019 г.
Дата составления Паспорта
Специалист – эксперт УСЗН в Брюховецком районе
Должность лица, составившего Паспорт
Ф.И.О.

Л.А. Любченко
подпись